


Studzienka inspekcyjna Ø400 z rurą trzonową karbowaną DN/ØD400  
z kinetą przepływową lub zbiorczą

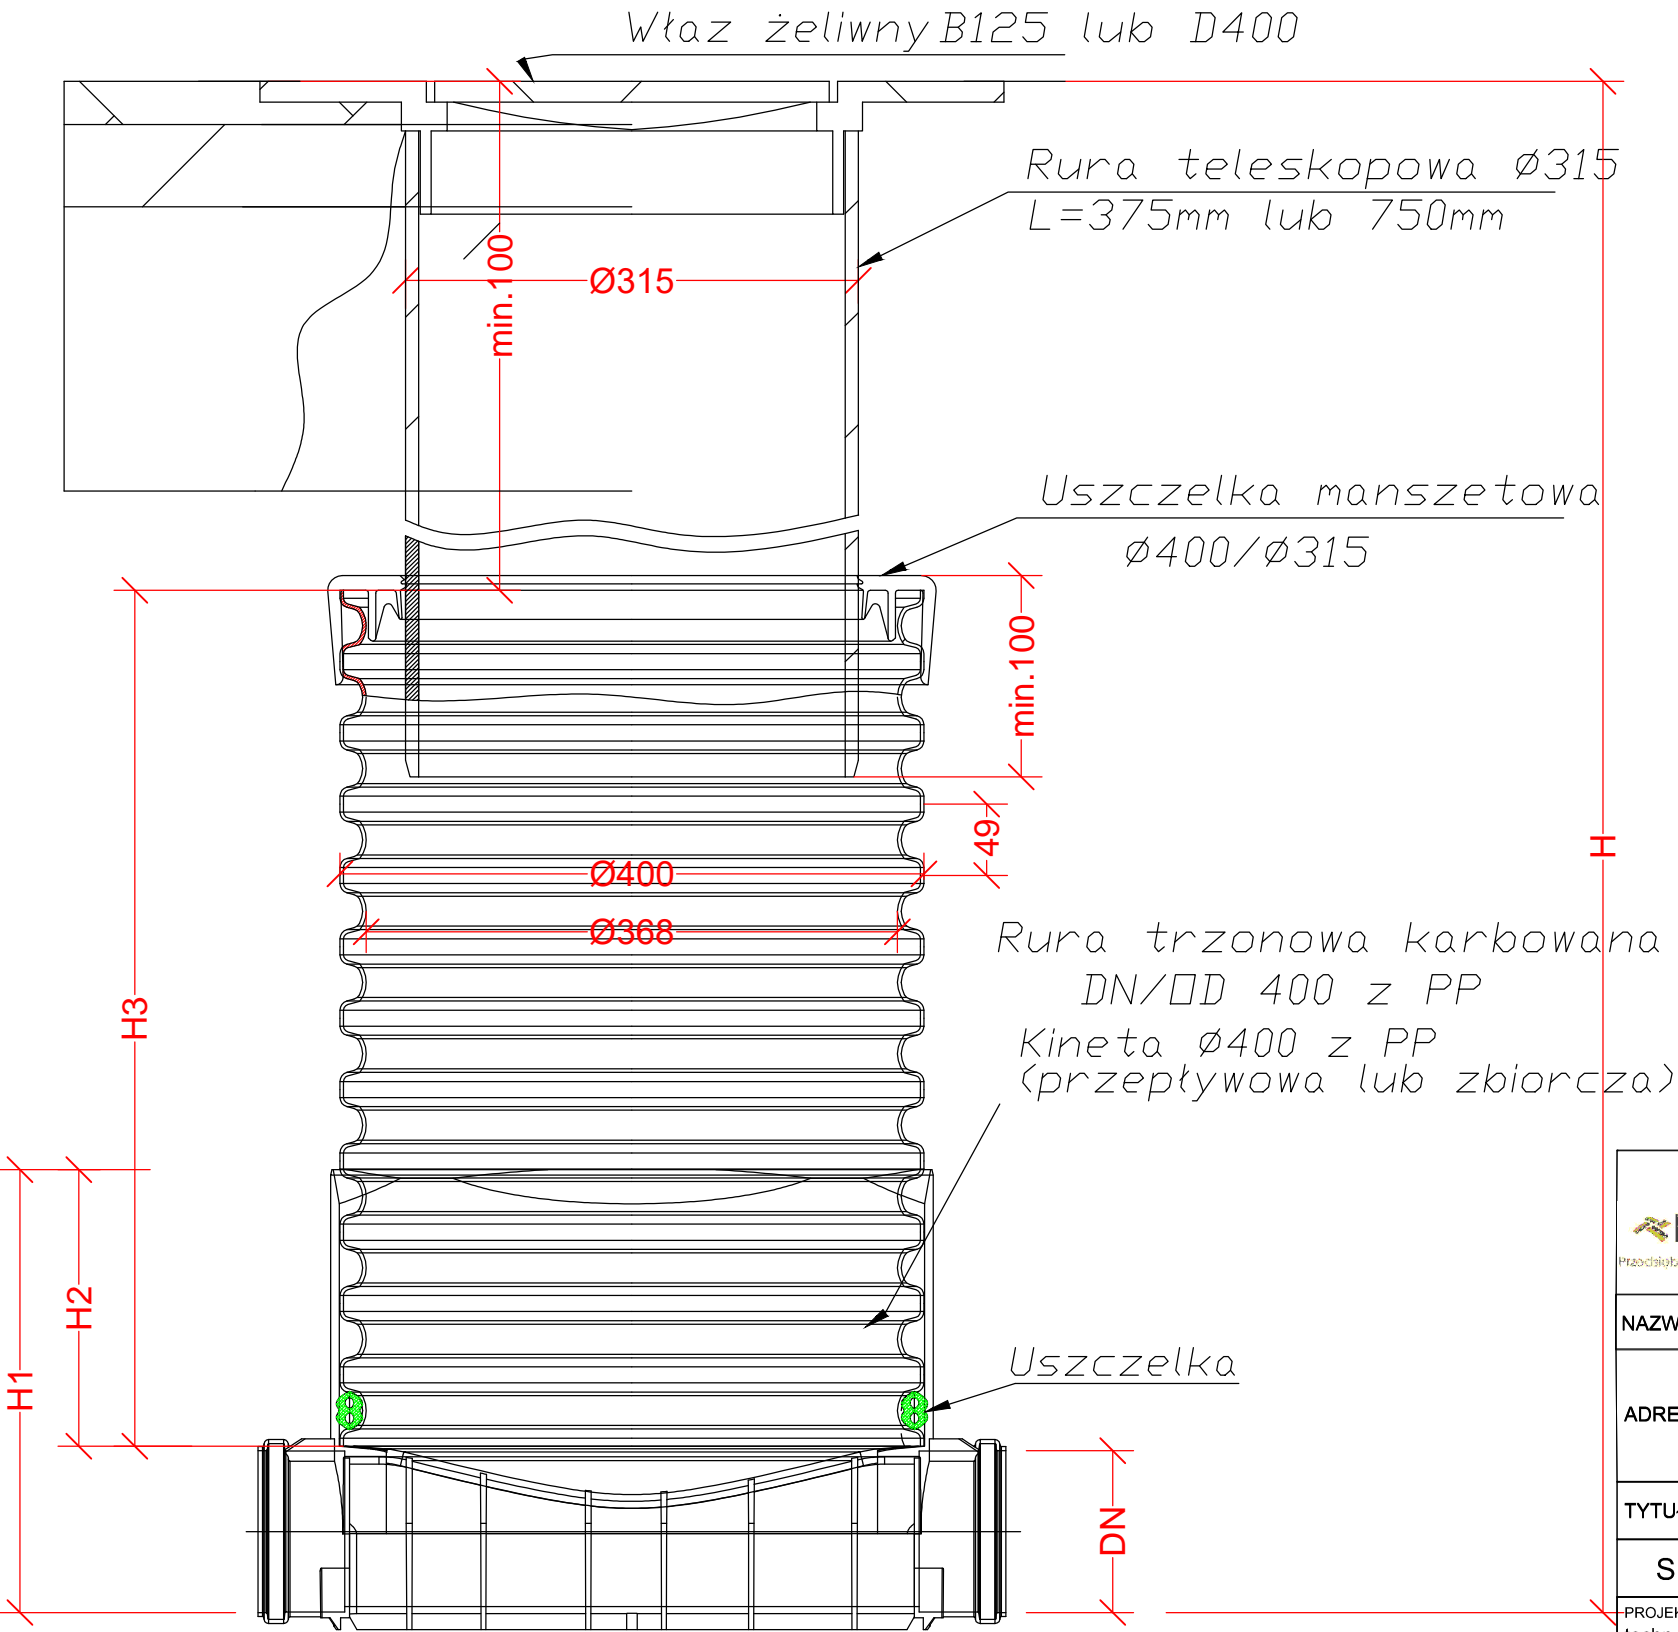

**PROJ-MAR** Marek Szwalgun tel: 601 260 133 e-mail: szwalgun@projmar.pl ul. Ciepła 22 77-400 Zielonka NIP: 767-149-01-67 REGON: 301022678

NAZWA OBIEKTU			Sieć kanalizacji sanitarnej w Krzywej Wsi		
ADRES OBIEKTU			Radawnica: 35,327,325,320 Krzywa Wieś: 136/5,132/7,131/1,158,180,8124,8128,190,155,322,321,319 Bielawa: 41,172,47,173,78,81,82,83,165,29,123,128,135,116,138/8,79,121/1,120/2,71		
TYTUŁ RYSUNKU			Schemat studni Ø400		
SKALA 1:---		DATA 04.2015		RYS. NR23	
PROJEKTOWAŁ: techn. Zygmunt Chochółowski		UPR. BUD. NR UPR. BUD. NR GT-V-63/77 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ		PODPIS	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marek Szwalgun		UPR. BUD. NR WKP/0353/POOS/12 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ		PODPIS	